

# 施工性比較試験


## アバカス継手



## 他方式A



## 他方式B

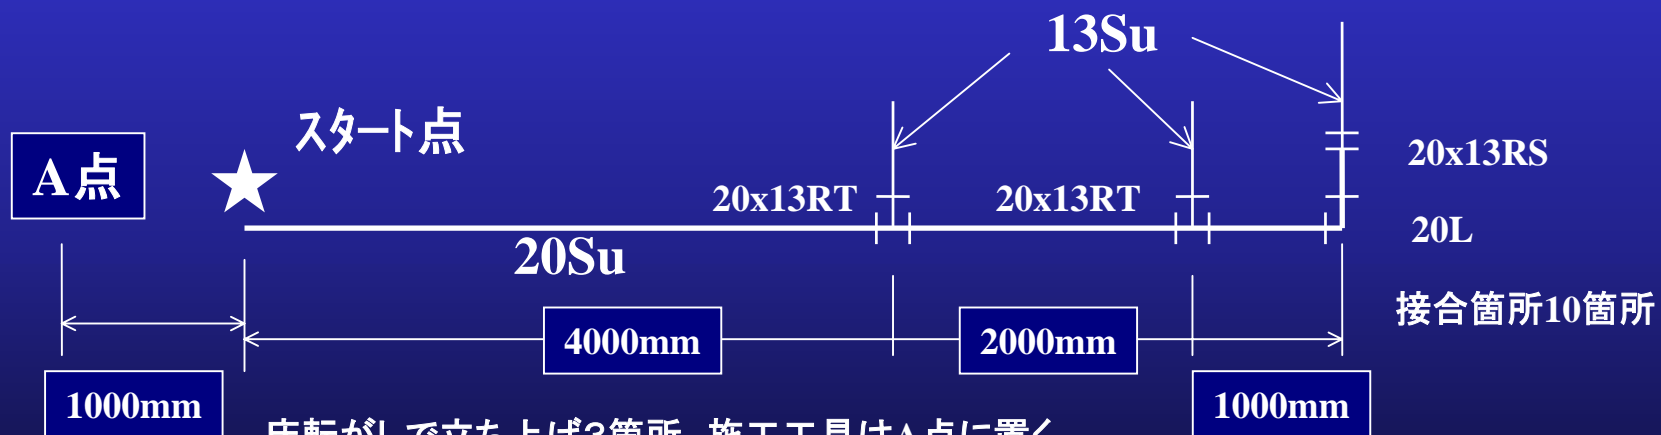

床転がしで立ち上げ3箇所、施工工具はA点に置く  
 管の切断、面取り、マーキングなど実施済からスタート

# 施工性比較試験

	アバカス		他方式A		他方式B	
仕上がり状態						
	良	好 ○	良	好 ○	管軸揃い難い	
接合時間	6分55秒		18分17秒		12分40秒	
歩行距離(m)	64		95		92	
角度調整	容	易 ◎	やや容	易 ○	不 可	